

APPROCHE A VUE

Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request

LIMOGES
Centre hospitalier/Hospital
AD 3 APP 01

14 JUL 22


	ALT : 899 (33 hPa) LAT : 45 48 50 N LONG : 001 14 16 E	VAR : 1°E (20)
---	---	-----------------------

FIS : LIMOGES Information 124.050

EN SURFACE / ABOVE GROUND

TWR : LIMOGES Tour /Tower 119.550

COM : 122.980 (SAMU)

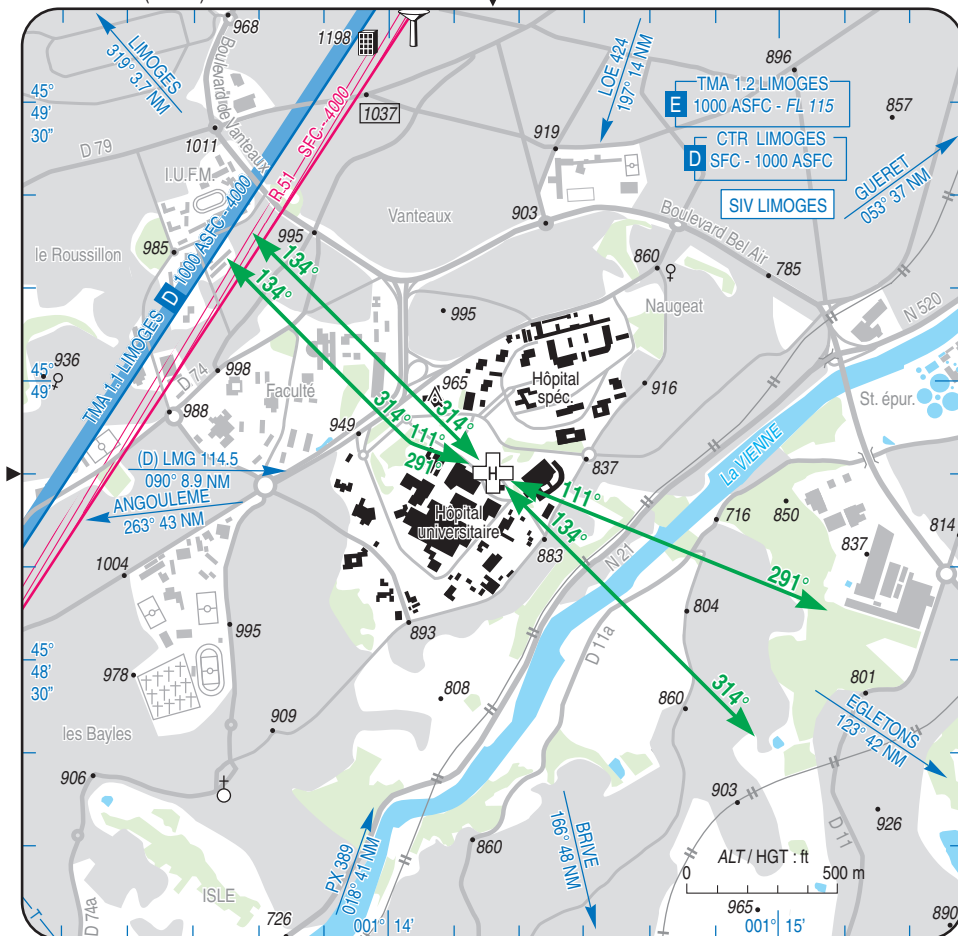

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Hélistation réservée au SMUH (Service Medical d'Urgence Hélicoporté). Contact obligatoire avec LIMOGES Tour.

Un seul hélicoptère à la fois, usage simultané FATO / PRKG ou aire d'avitaillement interdit. Balisage : sur FATO avec télécommande ; allumage : 3 coups d'alternat consécutifs sur FREQ régulation SAMU.

Heliport reserved for Helicopter Emergency Medical Service. Mandatory contact with LIMOGES Tower.

One helicopter at a time, simultaneous use FATO / PRKG or refuelling area prohibited.

Lighting : on FATO with remote control ; lighting turn on : 3 hits on mike on SAMU regulation FREQ.

Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels surfaces slope : 4.5%.

Utilisation de nuit /Night use : oui /yes.

Utilisation en IFR /IFR use : non /no.



SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE

AMDT 08/22 CHG : VAR, orientations, FREQ COM, espaces, fond topo.

© SIA

LIMOGES


Centre hospitalier/Hospital

AD 3 ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

14 JUL 22

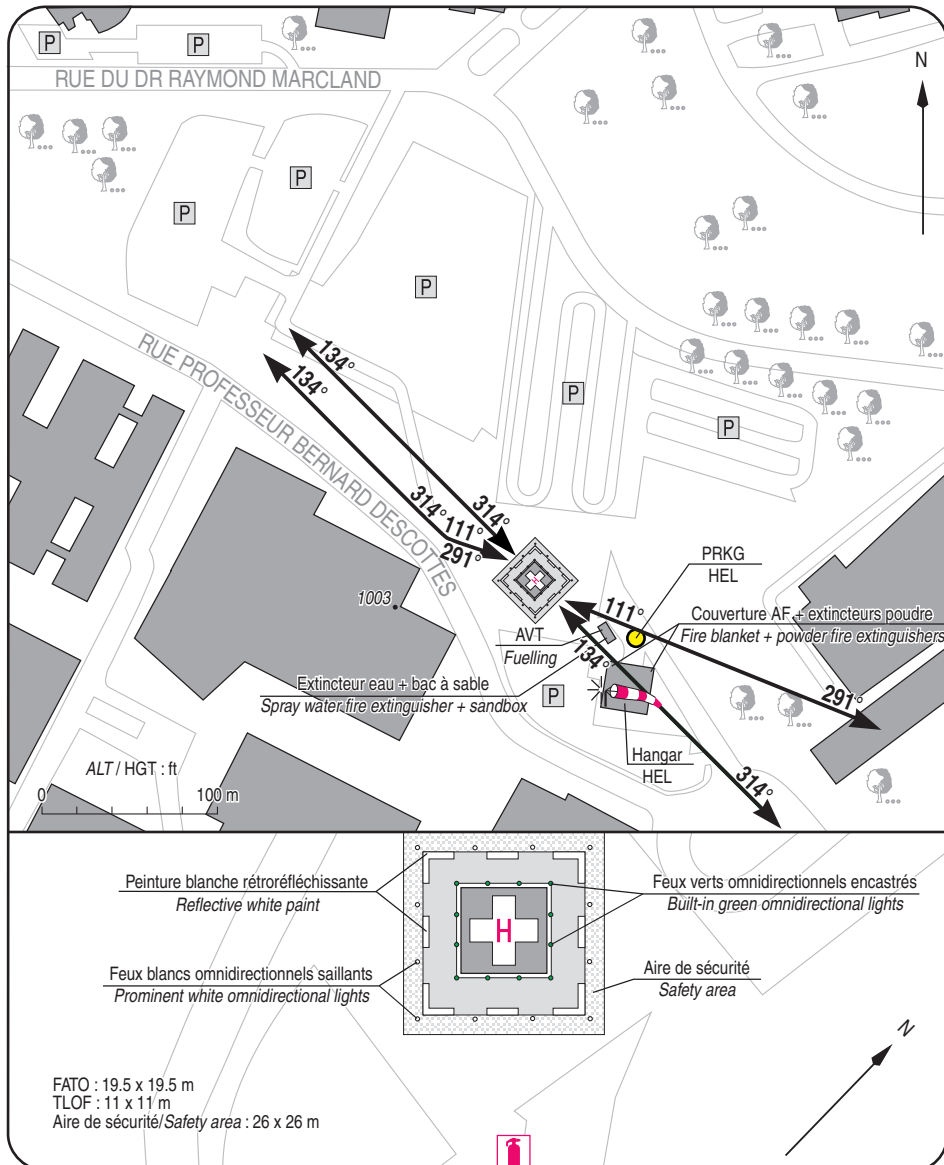

1 - Gestionnaire / Operator :

Centre hospitalier de LIMOGES ☎ 05 55 05 55 55

2 - CAA : DSAC Sud-Ouest (voir /see GEN)

3 - AVT : Oui / Yes

4 - RFFS : Bac à sable /fire sandbox, couverture anti-feu /fire blanket, 6 extincteurs /fire extinguishers :

poudre /powder (2 x 50 kg +1 x 6 kg), CO2 (2 x 5 kg),
eau pulvérisée /spray water (1 x 6 l)

5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL

6 - Hangars disponibles / Hangar available : Oui / Yes

7 - Réparations / Repairs facility : NIL

8 - Type de surface / Surface : béton /concrete

9 - Force portante / Strength : 10 t