

Visual approach

KREMLIN BICETRE

Centre hospitalier/*Hospital*

AD 3 APP 01

11 JUL 24



LONG: 002 21 23 E


VAR : 1° E (2020)

TWR : MOULINEAUX Tour/Tower 118.500

EN SURFACE / ABOVE GROUND

ONLY Tour/Tower 118.700 hors HOR/outside SKED MOULINEAUX TWR

COM : SAMU 94 (IDF) 122.975

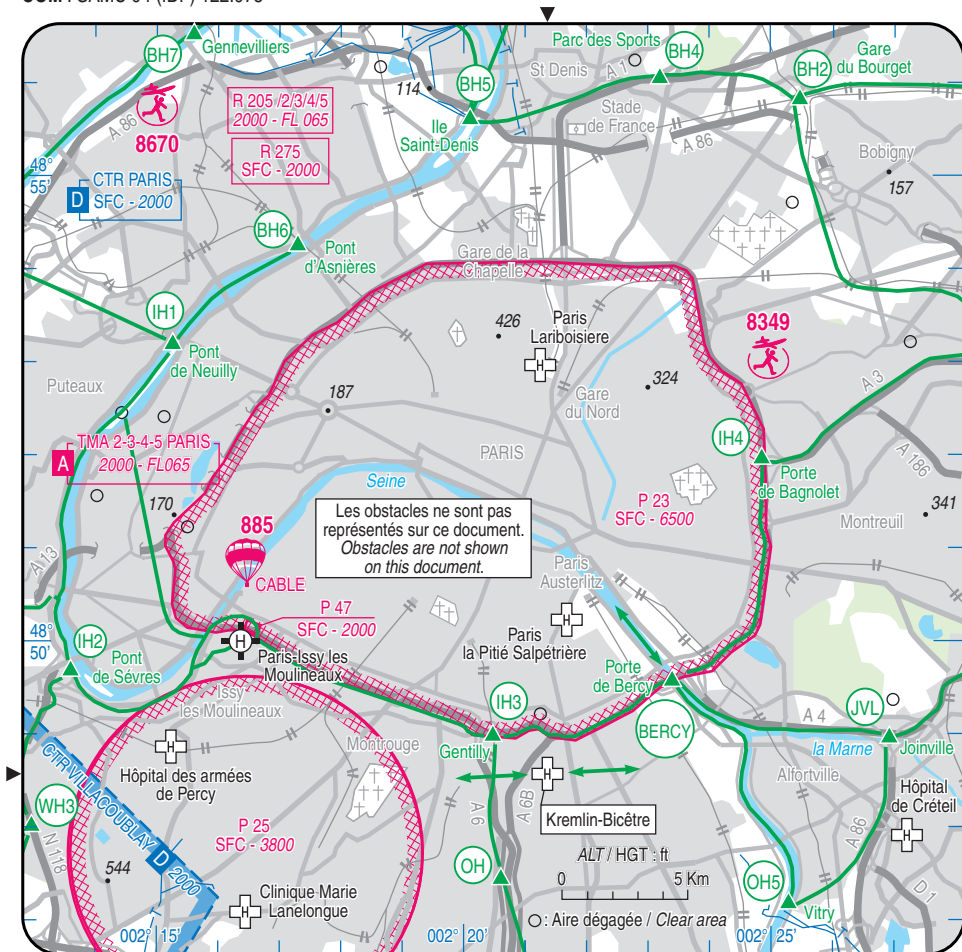

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS:

Voir / See TXT 01.

Hélistation strictement réservée au SMUH / Helipad strictly reserved for HEMS.


Utilisation de nuit / *Night use* : oui / yesUtilisation en IFR / *IFR use*: non / *no*

Pente des surfaces de protection dans les trouées / *Funnels surfaces slope* : 4.5 %.

AD 3 ATT 01

11 JUL 24

Visual landing

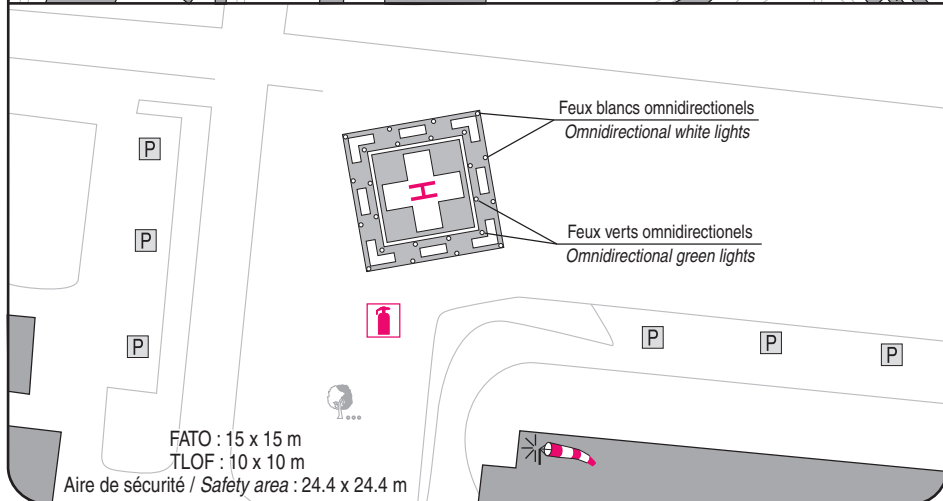

- 1 - **Exploitant / Operator** : Centre hospitalier BICETRE
PC Sécurité ☎ 01 45 21 70 21
- 2 - **CAA** : DSAC -Nord (voir / see GEN)
- 3 - **AVT** : NIL
- 4 - **RFFS** : Extincteur sur roues 50 kg de poudre type BC.
50-kg BC-type on-wheels fire extinguisher.

- 5 - Police - Douanes / *Police - Customs* : NIL
 6 - Hangars disponibles / *Available hangars* : NIL
 7 - Réparations / *Repairs facility* : NIL
 8 - Type de surface / *Surface* : béton / *concrete*
 9 - Force portante / *Strength* : NIL



KREMLIN BICETRE

Centre hospitalier / Hospital

Consignes particulières / Special instructions

Dangers à la navigation aérienne

Trouée 266° ou proche trouée :

- Cheminée : RDL 261° / 459 m du centre de l'hélistation, ALT 431 ft,
- Bâtiment : RDL 256° / 119 m du centre de l'hélistation, ALT 379 ft,
- Bâtiment : RDL 261° / 157 m du centre de l'hélistation, ALT 378 ft,
- Bâtiment : RDL 278° / 112 m du centre de l'hélistation, ALT 340 ft,
- Bâtiment : RDL 277° / 151 m du centre de l'hélistation, ALT 340 ft,
- Arbre : RDL 312° / 28 m du centre de l'hélistation, ALT 303 ft.

Trouée 086° ou proche trouée :

- Bâtiment : RDL 075° / 224 m du centre de l'hélistation, ALT 334 ft,
- Bâtiment : RDL 094° / 182 m du centre de l'hélistation, ALT 324 ft,
- Bâtiment : RDL 104° / 441 m du centre de l'hélistation, ALT 341 ft,
- Bâtiment : RDL 098° / 72 m du centre de l'hélistation, ALT 302 ft,
- Bâtiment : RDL 122° / 67 m du centre de l'hélistation, ALT 324 ft.

Procédures et consignes particulières

Préavis obligatoire 15 min par TEL PC Sécurité.

Contact obligatoire 5 min avant poser, sur FREQ COM.

A l'arrivée :

En provenance de l'Est : suivre l'itinéraire hélicoptères en région parisienne jusqu'au point de report BERCY, puis sur clearance TWR, prendre la direction de l'hélistation.

En provenance du Sud ou de l'Ouest : suivre l'itinéraire hélicoptères en région parisienne jusqu'au point IH3, puis prendre la direction de l'hélistation.

Au départ :

Les départs s'effectuent suivant les cheminements inverses des cheminements d'arrivée.

Air navigation hazards

Funnel 266° or near funnel :

- Chimney : RDL 261° / 459 m from centre of helipad, ALT 431 ft,
- Building : RDL 256° / 119 m from centre of helipad, ALT 379 ft,
- Building : RDL 261° / 157 m from centre of helipad, ALT 378 ft,
- Building : RDL 278° / 112 m from centre of helipad, ALT 340 ft,
- Building : RDL 277° / 151 m from centre of helipad, ALT 340 ft,
- Tree : RDL 312° / 28 m from centre of helipad, ALT 303 ft.

Funnel 086° or near funnel :

- Building : RDL 075° / 224 m from centre of helipad, ALT 334 ft,
- Building : RDL 094° / 182 m from centre of helipad, ALT 324 ft,
- Building : RDL 104° / 441 m from centre of helipad, ALT 341 ft,
- Building : RDL 098° / 72 m from centre of helipad, ALT 302 ft,
- Building : RDL 122° / 67 m from centre of helipad, ALT 324 ft.

Procedures and special instructions

15-min mandatory prior notice, by TEL PC Sécurité.

5-min mandatory contact before LDG, on COM FREQ.

On arrival :

Coming from the East : follow helicopters' route in Paris region until reporting point BERCY then, with TWR clearance, head towards the helipad.

Coming from the South or West : follow helicopters' route in Paris region until reporting point IH3 then head towards the helipad.

On departure :

Departures shall take the opposite route to arrivals.