APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach
RNAV(GNSS ou/*or* DME/DME)
CAT A B C

VILLACOUBLAY VELIZY

INA **RNAV** ODILO 1X RWY27
INA **RNAV** ODILO 1N RWY27

APP : DE GAULLE Approche / *Approach* 124.355 133.380 131.200 136.275 121.155 126.575(S)
ORLY Approche / *Approach* 123.875 118.850(S) 124.450
VILLA Approche / *Approach* 119.425 123.300 123.750 142.450 246.950
TWR : VILLA Tour / *Tower* 121.750 128.950 343.175

VAR 1°E (2020)

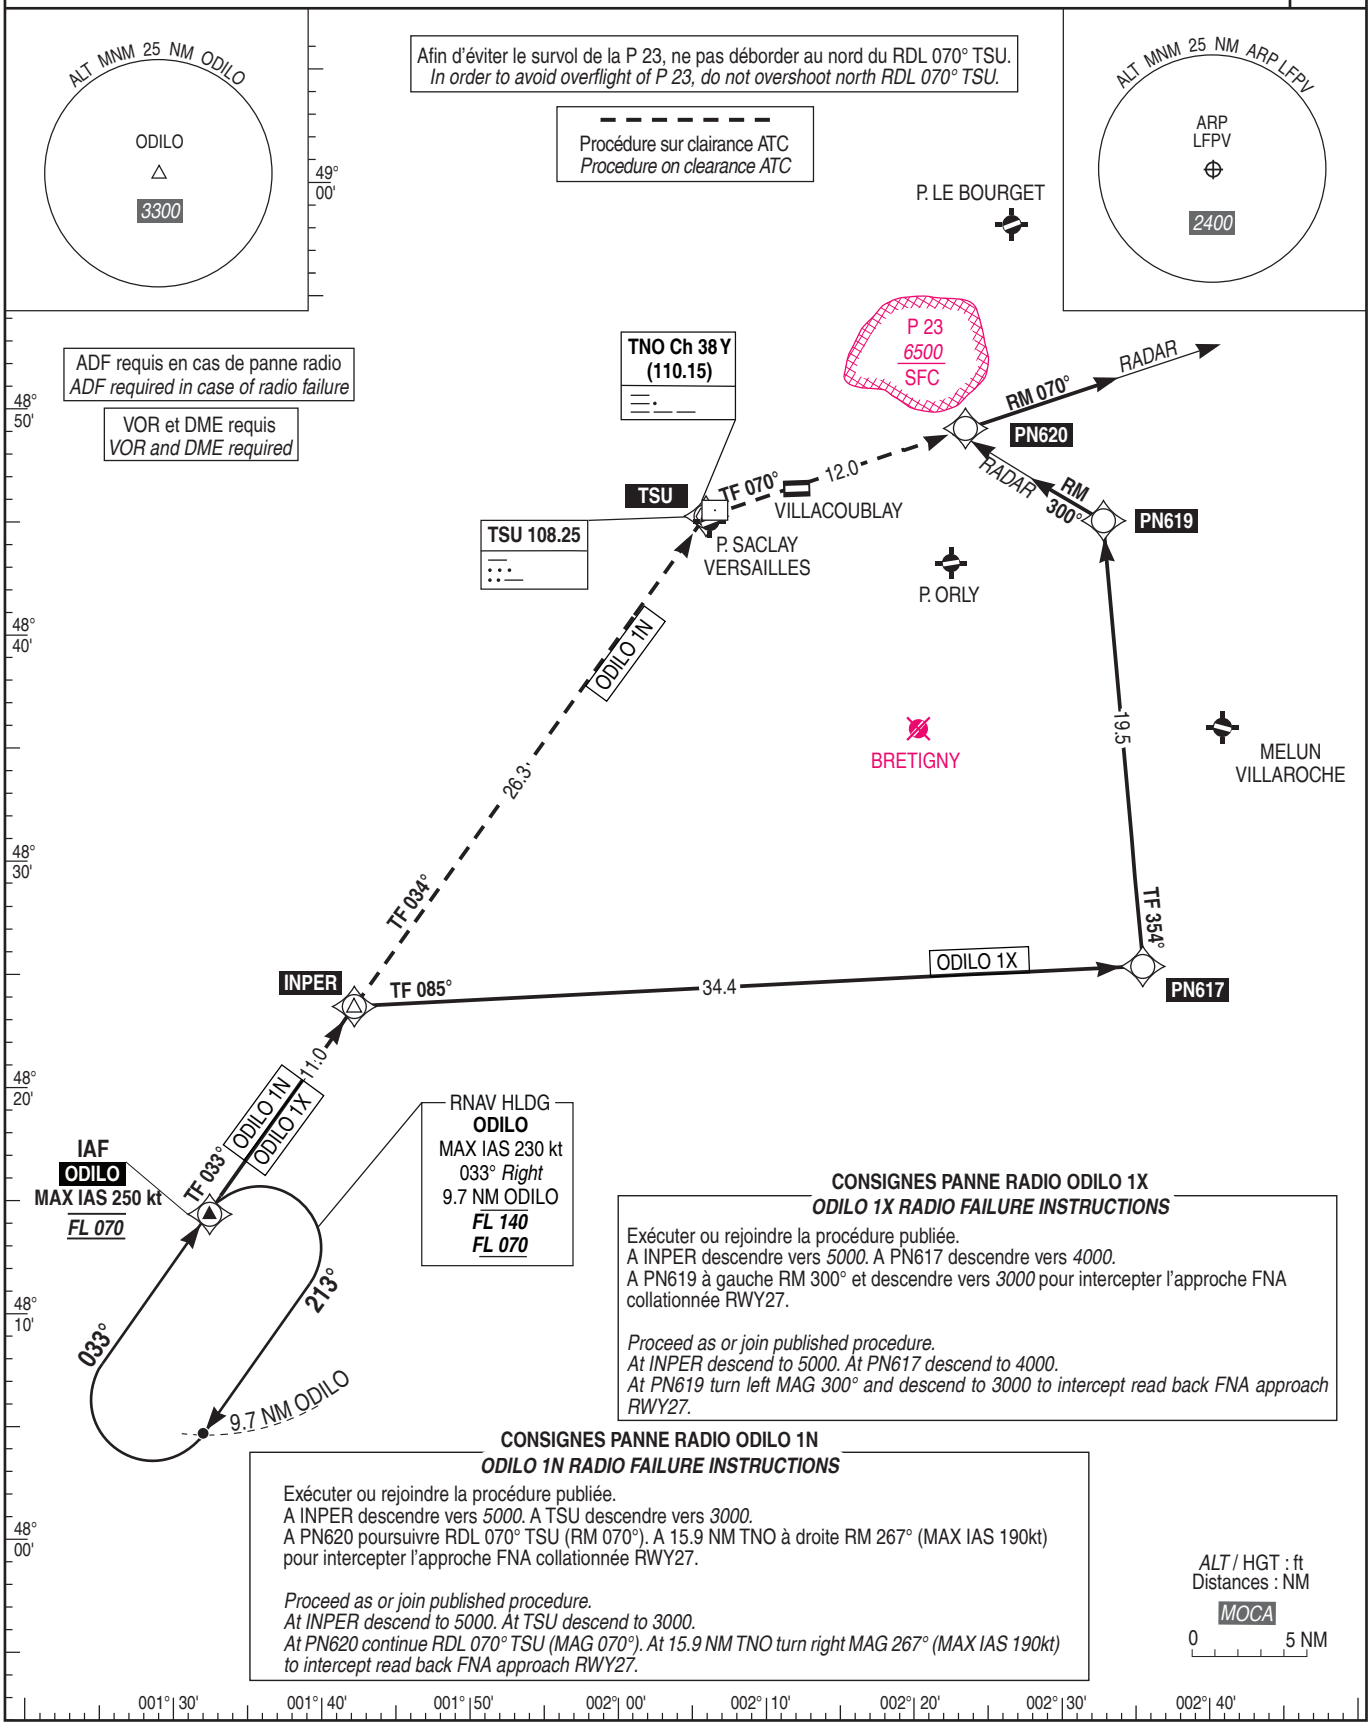

CONSIGNES PANNE RADIO ODILO 1X
ODILO 1X RADIO FAILURE INSTRUCTIONS

Exécuter ou rejoindre la procédure publiée.
A INPER descendre vers *5000*. A PN617 descendre vers *4000*.
A PN619 à gauche RM 300° et descendre vers *3000* pour intercepter l'approche FNA collationnée RWY27.

Proceed as or join published procedure.
At INPER descend to 5000. At PN617 descend to 4000.
At PN619 turn left MAG 300° and descend to 3000 to intercept read back FNA approach RWY27.

CONSIGNES PANNE RADIO ODILO 1N
ODILO 1N RADIO FAILURE INSTRUCTIONS

Exécuter ou rejoindre la procédure publiée.
A INPER descendre vers *5000*. A TSU descendre vers *3000*.
A PN620 poursuivre RDL 070° TSU (RM 070°). A 15.9 NM TNO à droite RM 267° (MAX IAS 190kt) pour intercepter l'approche FNA collationnée RWY27.

Proceed as or join published procedure.
At INPER descend to 5000. At TSU descend to 3000.
At PN620 continue RDL 070° TSU (MAG 070°). At 15.9 NM TNO turn right MAG 267° (MAX IAS 190kt) to intercept read back FNA approach RWY27.

© DIA