APPROCHE A VUE
Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request

04 SEP 2025

SAINT FLOUR
Centre hospitalier/*Hospital*
AD 3 APP 01

	ALT : 2963 (106 hPa) LAT : 45 02 01 N LONG : 003 05 12 E	VAR : 2°E (2025)

FIS : CLERMONT Information 119.375

EN TERRASSE / *TERRACED*

COM : Information des mouvements sur / *Movement information on* 122.980 MHz (SAMU / *EMS*)

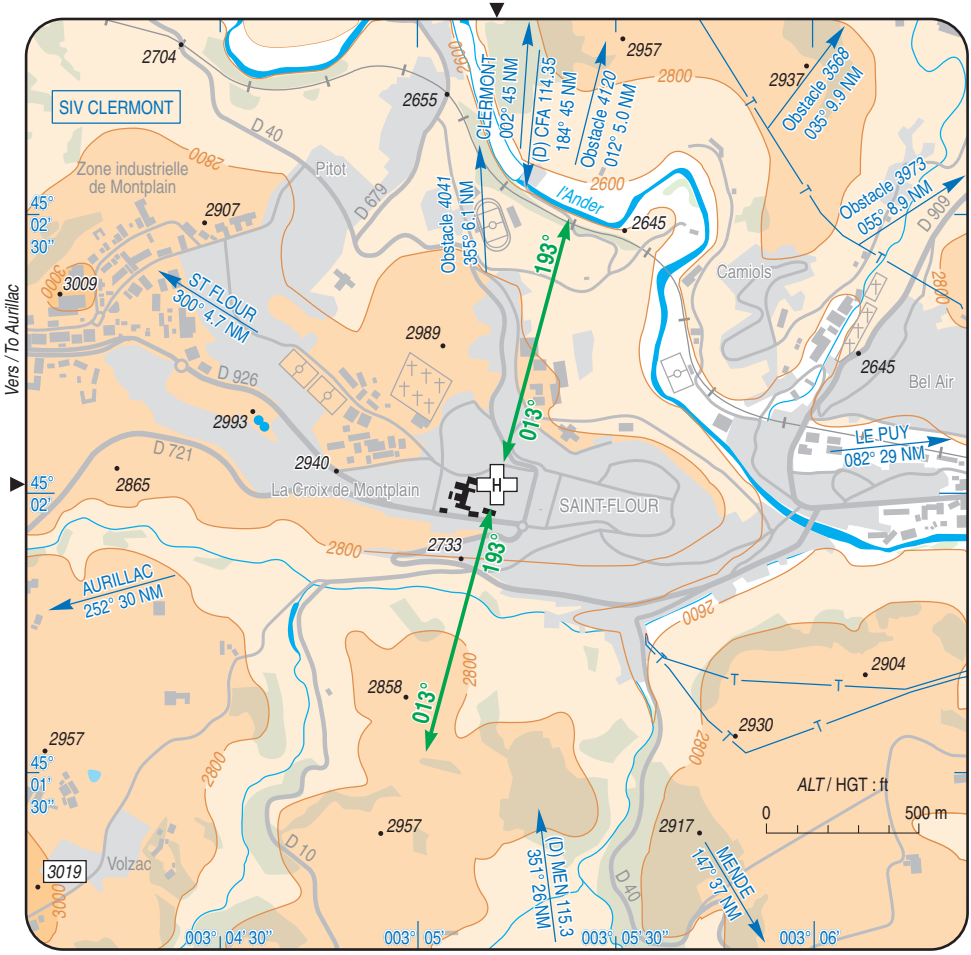

CONSIGNES PARTICULIERES / *SPECIAL INSTRUCTIONS :*
Appel obligatoire du standard de l'hôpital avant toute utilisation (PPR 30 min), afin d'assurer l'allumage du balisage et l'installation des moyens RFFS.TEL : 04 71 60 64 64
Phone call to the hospital switchboard required before any use (PPR 30 min), to switch on the lighting and to install the RFFS equipments. TEL : 04 71 60 64 64

Utilisation de nuit /*Night use* : oui/*yes*
Utilisation en IFR /*IFR use* : non/*no*
Pente de surfaces de protection dans les trouées / *Funnels surfaces slope* : 4.5%

SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE

AMDT 10/25 **CHG** : VAR, FREQ, ajout obstacles/*obstacles added*, pente/*slope*, suppression NDB AR et PY/*NDB AR and PY deleted.*

© SIA

SAINT FLOUR
Centre hospitalier/*Hospital*
AD 3 ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE
Visual landing

04 SEP 2025

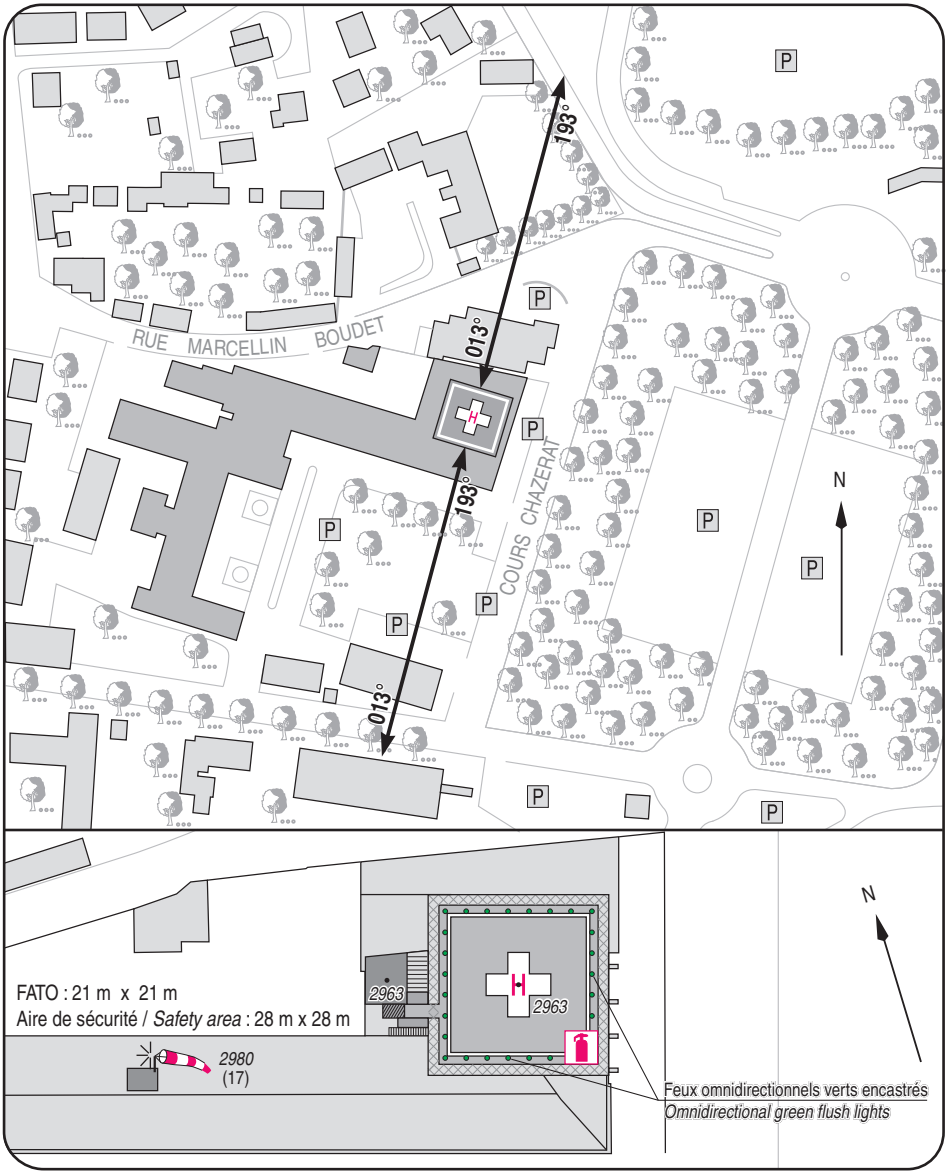

1 - Exploitant / *Operator* : Centre hospitalier de Saint-Flour
☎ 04 71 60 64 15
2 - CAA : DSAC Centre-Est (Voir / *See* GEN)
3 - AVT : NIL
4 - RFFS : 2 extincteurs poudre 250 kg
2 powder fire extinguishers 250 kg
5 - Police - Douanes / *Police - Customs* : NIL
6 - Hangars disponibles / *Available hangars* : NIL
7 - Réparations / *Repairs facility* : NIL
8 - Type de surface / *Surface* : béton /*concrete*
9 - Force portante / *Strength* : 4 t

©SIA